



MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA

INSTALACIÓN PUNTO DE RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO

Nº EXPEDIENTE: 772235M73QO2686

Estación de Servicio Moeve ES124670 MERCAZARAGOZA

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1. Generalidades

Se han instalado dos sistemas de recarga para vehículo eléctrico modelo Hypercharger Alpitronic HYC_150 de la marca Alpitronic en la Estación de Servicio Moeve ES124670 MERCAZARAGOZA. La potencia del sistema de recarga es de 150 kW.


1.2. Instalación eléctrica

La instalación eléctrica realizada se describe a continuación:

Dentro del proyecto se engloba la instalación eléctrica que dotará de suministro eléctrico en Baja Tensión a la estación de recarga, emplazada en la Estación de Servicio Moeve ES124670 MERCAZARAGOZA, en la CAMINO COGULLADA 15D (MERCAZARAGOZA), en el término municipal de Zaragoza (Aragón)

- Instalación elementos de acometida eléctrica desde una nueva CGPM, con NNSS de 300 kW, de la compañía distribuidora I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002) e Instrucciones técnicas complementarias y demás normativa vigente de aplicación.
- Instalación de dos puntos de recarga modelo Hypercharger Alpitronic HYC_150 de la marca Alpitronic.

Plano de la instalación realizada

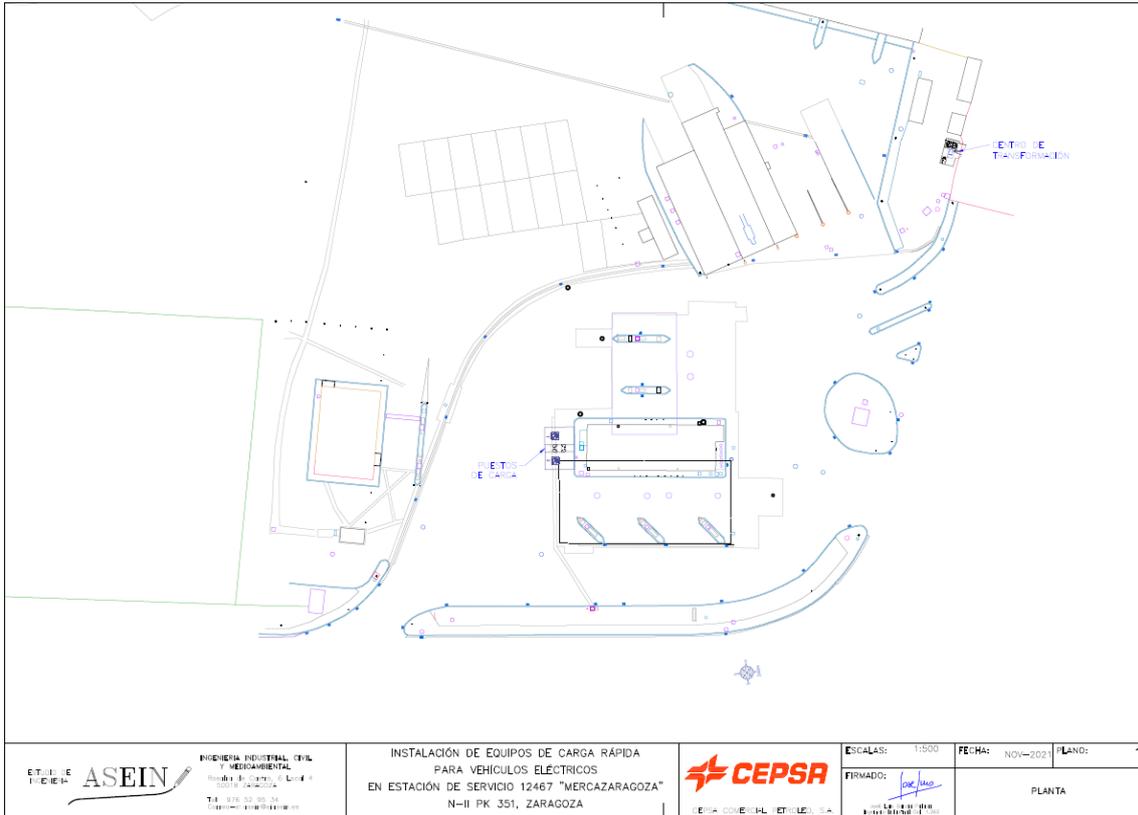

	INGENIERIA INDUSTRIAL CIVIL Y MEDIOAMBIENTAL PROMESA 18, CALZADA 4 50018 ZARAGOZA T.F. + 34 976 52 26 33 339910001 8100 0100 0000	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CARGA RÁPIDA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN ESTACIÓN DE SERVICIO 12467 "MERCAZARAGOZA" N-II PK 351, ZARAGOZA		ESCALAS: 1:500	FECHA: NOV-2021	PLANO: 1
				FIRMADO:  CEPSA CONECTA RECARGA S.A.	PLANTA	

Equipo de recarga

Se han instalado dos estaciones de recarga Hypercharger Alpitronic HYC_150, diseñado para la instalación en zona exterior, especialmente en aparcamientos colectivos de centros empresariales, de centros comerciales, estaciones de servicio, etc.

Las estaciones están equipadas con todas las protecciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y personal circulante. Según la ITC-BT-04, punto 3.1-z, la instalación se clasifica como infraestructura de recarga de vehículo eléctrico situado en exterior.

HYPERCHARGER HYC_150

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación, se adjuntan una serie de fotografías, tanto del punto de recarga como del cuadro de protección y resto de la instalación eléctrica:



Frontal cargador 150 kW ES ES124670 MERCAZARAGOZA



Características técnicas cargadores Alpitronic 150 kW

